

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

ZAŁĄCZNIKI I PLANY GRAFICZNE

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH.

CAŁODOBOWY TELEFON ALARMOWY SPÓŁDZIELNI	604-535-861
KIEROWNIK DZIAŁU EKSPLOATACJI SPÓŁDZIELNI	660-410-545



Numer alarmowy **112** (z każdego telefonu)
Numer **112** służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.



PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
(998) 112
32-287-21-24



POLICJA
112 (997)
47 85 322 00



POGOTOWIE RATUNKOWE
112 (999)
32-381-05-35



POGOTOWIE ENERGETYCZNE
991
32-285-30-32



POGOTOWIE WOD - KAN. 32- 287-13-08

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

.....
(nr pisma)

Piekary Śl. dn.

**KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W PIEKARACH ŚLĄSKICH**

ul. Karola Miarki 14

41 – 940 Piekary Śląskie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DIAMENT” w Piekarach Śląskich przy ul. Ogrodowej 17K powiadamia, że w dniu o godz. zostanie przeprowadzone praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji w obiekcie garażu podziemnego położonego pod adresem j.w.

**SPRAWOZDANIE Z PRAKTYCZNEGO SPRAWDZENIA
WARUNKÓW I ORGANIZACJI EWAKUACJI
OBIEKTU GARAŻU PODZIEMNEGO**

1. Termin ćwiczenia :

2. Zakres prowadzonej ewakuacji

.....

3. Cel ćwiczenia:

.....

4. Osoby odpowiedzialne i wyznaczone do wykonania ćwiczenia.

•

•

•

•

•

{ Nazwisko i Imię }

{ Odpowiedzialny za }

5. Środki i sposoby powiadamiania (właścicieli samochodów, PSP) :

.....

.....

.....

6. Komendę Miejską Państwową Straż Pożarnej w Piekarach Śląskich powiadomiono
pisemnie o przebiegu ćwiczeń ewakuacyjnych pismem nr
z dnia

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

7. Przebieg ćwiczeń:

Alarmowanie trwało:

Ewakuację rozpoczęto o godz.

Zakończenie ćwiczeń nastąpiło o godz.

Ewakuacja trwała minut.

Obiekt opuściło pojazdów.

W obiekcie pozostało pojazdów(powód)

.....

8. Uwagi i wnioski:

KIERUJĄCEGO DZIAŁANAMI RATOWNICZO GAŚNICZYMI:

.....

OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH I WYZNACZONYCH DO WYKONANIA ĆWICZENIA:

.....

UCZESTNIKÓW ĆWICZEŃ:

.....

.....

PRZEDSTAWICIELI KM PSP W PIEKARACH ŚLĄSKICH:

.....

.....

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

PROTOKÓŁ ZABEZPIECZENIA PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH

Nazwa i określenie pomieszczenia oraz miejsca w którym będą prowadzone prace pożarowo niebezpieczne

.....
.....

Właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w obiekcie lub pomieszczeniu

.....
.....
.....

Rodzaje elementów budowlanych (zapalność) występujących w danym obiekcie lub pomieszczeniu

.....
.....
.....

Sposób zabezpieczenia pożarowego obiektu lub pomieszczenia na okres wykonywania prac

.....
.....
.....

Ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego do zabezpieczenia prowadzonych prac

.....

Środki i sposoby alarmowania państwowej straży pożarnej oraz pracowników

.....

Osoba (y) odpowiedzialna za całokształt przygotowania zabezpieczenia ppoż. w toku prac

.....

Osoba (y) odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa ppoż. w toku prac

.....

Osoby zobowiązane do przeprowadzania kontroli prowadzonych prac oraz po ich zakończeniu

.....

Podpis członków

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH

tj. prace z otwartym ogniem (spawanie, cięcie, lutowanie)

1. Miejsce pracy.....

2. Rodzaj pracy

3. Czas pracy, dnia od godz..... do godz.....

4. Zagrożenie pożarowe i wybuchowe w miejscu pracy

5. Sposób zabezpieczenia przed możliwością zainicjowania pożaru

6. Środki zabezpieczenia przeciwpożarowego

7. Sposób wykonywania pracy.....

8. Odpowiedzialni za przygotowanie miejsca pracy (środki zabezpieczające i zabezpieczenie toku prac)

.....
(Nazwisko i imię)

.....
(podpis)

9. Zezwalam na rozpoczęcie prac (Prezes)

.....
(Nazwisko i imię)

.....
(podpis)

10. Prace zakończono dnia o godz

.....
(Nazwisko i imię wykonawcy)

.....
(podpis)

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedbań mogących zainicjować pożar.

.....
(Nazwisko i imię)

.....
(podpis)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

KSIĄŻKA KONTROLI PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH

Nazwa budynku, pomieszczenia	Data, godzina rozpoczęcia prac	Data i godzina zakończenia prac	Data i godzina zakończenia prac	Imię, Nazwisko osoby kontrolującej	Podpis

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

PRZYKŁADOWE ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ wg PN EN 7010:2012

 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU	 Kurek główny instalacji gazowej	KUREK GŁÓWNY INSTALACJI GAZOWEJ
	GAŚNICA		TELEFON ALARMOWY
	HYDRANT WEWNĘTRZNY		HYDRANT ZEWNĘTRZNY
 Drzwi przeciwpożarowe Zamykać !	DRZWI PRZECIWPOŻAROWE	 Droga pożarowa	DROGA POŻAROWA – NIE ZASTAWIAĆ
	URUCHAMIANIE RĘCZNE		ZAKAZ UŻYWANIA OTWARTEGO OGNIA-PALENIE TYTONIU ZABRONIONE

Uwaga. W przypadku wcześniejszego oznakowania znakami wg normy PN-92/N-01256/02 i PN-92/N-01256/04 zastosowane znaki są ważne i posiadają „dożywotną gwarancję”. W pozostałych przypadkach obowiązują znaki wg normy j.w.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

PRZYKŁADOWE ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA EWAKUACYJNE wg PN EN 7010:2012



- POZIOME



- PIONOWE



- WYJŚCIE EWAKUACYJNE



- MIEJSCE ZBIÓRKI DO EWAKUACJI

ZASADY OBSŁUGI GAŚNICY



Podnieś gaśnicę lub zdejmij z wieszaka



Podbiegnij do ognia

3.



Przed uruchomieniem wyciągnij zawleczkę i naciśnij dźwignię (postępuj zgodnie z instrukcją znajdującą się na gaśnicy)



Strumień proszku skieruj w źródło ognia



Nie odwracaj gaśnicy do góry dnem.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapoznaj się z krótką i precyzyjną instrukcją obsługi, która znajduje się na każdej gaśnicy.

ZASADY OBSŁUGI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH



Otwórz drzwiczki, zrywając
plombę



*Chwyć prądownicę i podbiegnij z nią
do ognia. Wyrównaj skręty i
załamania węża*



Odkręć zawór hydrantowy






*Strumień wody skieruj w źródło
ognia*

Hydrant wewnętrzny - jest to zawór zainstalowany na specjalnej sieci wodociągowej obudowany szafką i wyposażony w wąż pożarniczy i prądownicę. Może być o średnicy 25 lub 52 mm. Ma on zastosowanie do gaszenia pożarów w zarodku wszędzie tam gdzie jako środek gaśniczy stosuje się wodę.


UWAGA !

Hydrantu nie wolno używać do gaszenia instalacji i urządzeń pod napięciem.

Gaszenie pożarów podręcznym sprzętem gaśniczym.

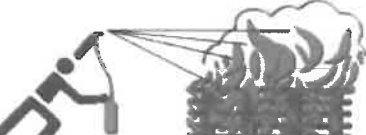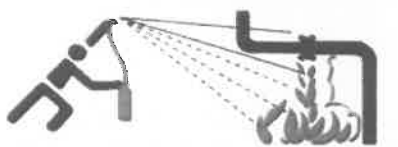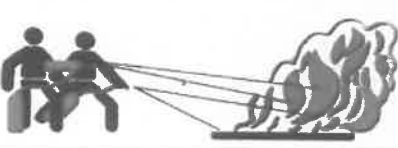Źle 	Ogień zaatakować zgodnie z kierunkiem wiatru.	Dobrze 
	Pożar palącej powierzchni gasić od skrajnej jego części.	
	Ciała stałe gasić kierując strumień środka gaśniczego na płomień z dołu, a nie z góry.	
	Gaśnicami wodnymi nie gasić urządzeń będącymi pod napięciem! Używać gaśnic do tego przeznaczonych.	
	Ciała ciekłe i gazy gasić z góry w dół.	
	Mając do dyspozycji większą ilość gaśnic uruchomić wszystkie jednocześnie, a nie każdą oddzielnie po jej użyciu.	
	Po ugaszeniu pożaru uważać na ponowne zapalenie. (nawrót ognia)	
	Po użyciu gaśnicy nie zawieszają, tylko ponownie napełnić lub wymienić na nową.	

SCHEMAT GARAŻU PODZIEMNEGO PIEKARY ŚLĄSKIE UL. OGRODOWA

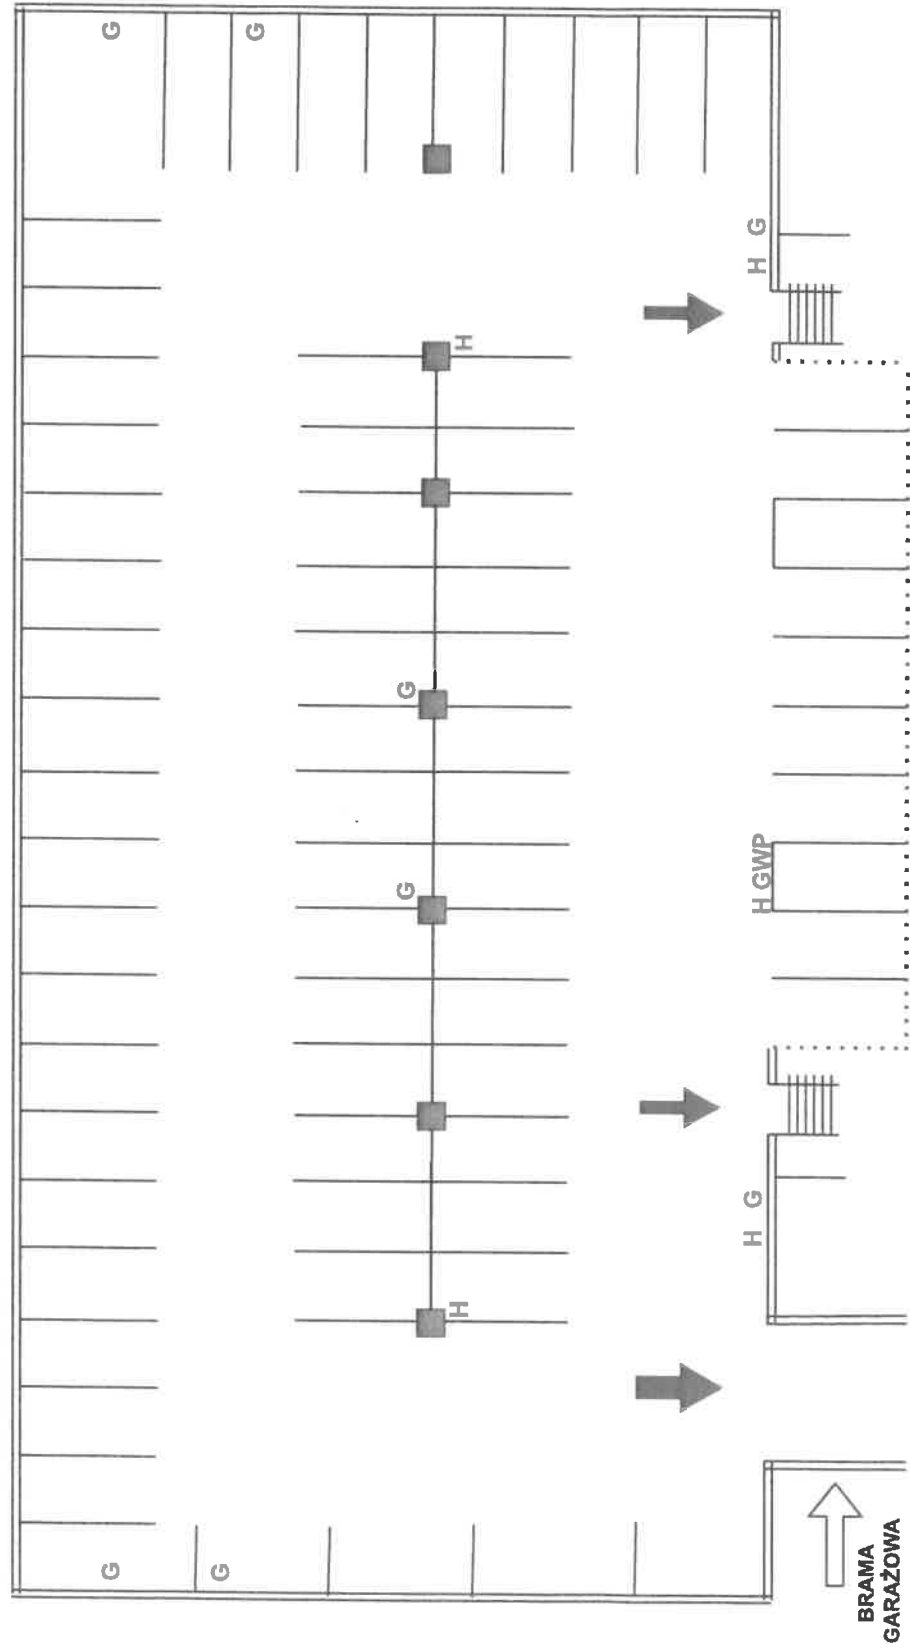

LEGENDA


G – GAŚNICA, H – HYDRANT,




– KIERUNEK EWAKUACJI, GWP – GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU

Piekary Śląskie, 3 marca 2025

PLAN SYTUACYJNY GARAŻU PODZIEMNEGO PIEKARY SŁĄSKIE UL. OGRODOWA

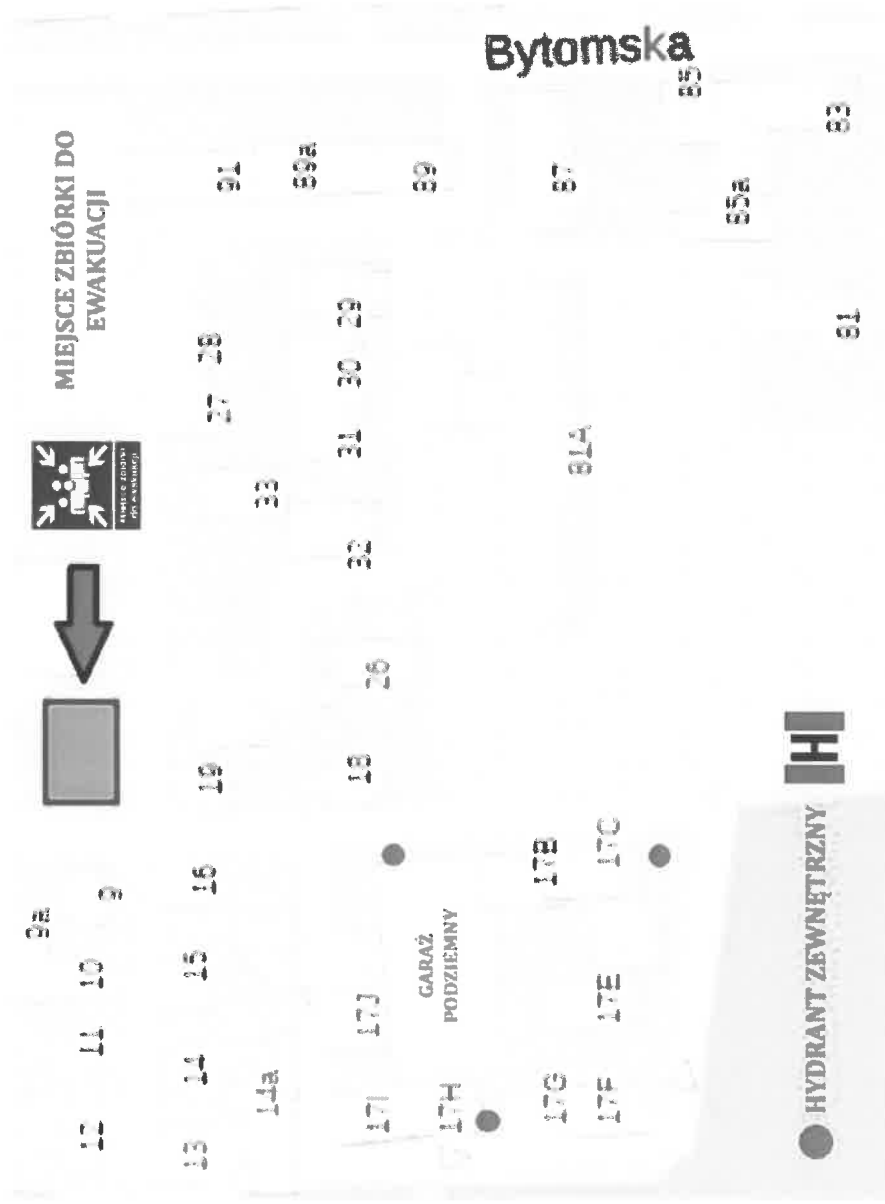

LEGENDA



– MIEJSCE ZBIÓRKI DO EWAKUACJI



– MIEJSCE USYTUOWANIA HYDRANTU PODZIEMNEGO

Piekary Śląskie, 3 marca 2025 r.